



Вих. 218 від 10.01.2020 р.

Голові локальній конфліктній комісії
АТ «Укргазвидобування»
26/28, вул. Кудрявська, м. Київ, 04053, Україна
Тел.: +38 044 272-31-15
E-mail: office@ugv.com.ua

Заявник:

ТОВ «Теплолюкс Україна»
(Код ЄДРПОУ 33635413)
04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки 15/15,
o.kompaniec@teplolux.ua, тел. (044) 499 11 22

Назва процедури:

УБГ19Т-162 Саморегулюючий термокабель в комплекті з муфтами
31320000-5 Електророзподільні кабелі
Код ДК 021-2015 (CPV): 31300000-9 - Ізольовані дроти та кабелі

СКАРГА

на дії Замовника філія бурове управління «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування»

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, Замовником АТ "Укргазвидобування" в особі філії Бурове управління "Укрбургаз" було проведено закупівлю Код ДК 021-2015 (CPV): 31300000-9 - Ізольовані дроти та кабелі

31320000-5 Електророзподільні кабелі (Саморегулюючий термокабель в комплекті з муфтами) Закупівля №4793105.

Форма проведення закупівлі – ДОПОРОГОВА.

Очікувана вартість закупівлі 2`599`500.00 грн

Дата оголошення процедури 21.11.2019 16:39

Згідно з Порядком здійснення допорогових закупівель, затвердженого Наказом ДП «Прозорро» від 19 березня 2019 року №10 **допорогова закупівля** - закупівля замовником товарів, робіт і послуг, **вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».**

Згідно ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» вказаний Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень;

до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень.

Тому **Філія Бурове управління «Укрбургаз» не мала права проводити закупівлю у формі допорогової, яка не регулюється нормами Закону України «Про публічні закупівлі».**

Забороняється придбання товарів без проведення процедур, визначених Законом.

Таким чином, при використанні електронної системи Замовник має дотримуватися основних принципів здійснення закупівель та порядку їх проведення.

Відповідно до протоколу розкриття у закупівлі взяли участь 10 учасників:

1. ТОВ «Теплолюкс Україна»
2. ТОВ "ЕКОТРАНСОІЛ"
3. СП "РОСТОК"
4. ТОВ «ПН»
5. ПП "ПРОМІНСТАЛ"
6. ТОВ "ЕЛСКОН-УКРАЇНА"
7. ДП "Техкомплект-Київ"
8. ТОВ «ЛЕГОТЕРМ»
9. ТОВ «Розумний Дім»
10. ТОВ «ІНДАСТХІМТЕХ»

Ціна учасника ТОВ «Теплолюкс Україна» була визначена електронною системою закупівель, як найбільш економічно вигідна. Однак, за результатами розгляду, Замовник дискваліфікував даного учасника Протоколом відхилення пропозиції Учасника процедури допорогової закупівлі №УБГ19Т-162 від 26.12.2019р з наступних підстав:

Учасником на підтвердження якості Товару надано листи з посиланням на ТУ, Самі ТУ чи виписок з них Замовник не отримав, тому не має змоги перевірити відповідність термокабелю температурній класифікації Т6 та ступеню захисту. Згідно цінової пропозиції Учасником замість набору для окінцювання електричних нагрівальних кабелів пропонує сальник MG25, що суперечить вимогам документації процедури закупівлі.

Учасником отримано дозапит, Лист БУ «Укрбургаз № 015/015-13054-1 від 11.12.2019 року зі службовою запискою ВГЕ «011/142 від 11.12.2019 (копія додається).

Згідно зауваження службової записки були вказані запитання на надання додаткової інформації.

ТОВ «Теплолюкс Україна», як учасник, надав обґрунтовані відповіді на кожне зі вказаних запитань з завантаженням їх у систему (копія Листа – відповіді №205 від 12.12.2019 р. додається).

- 1) Всі відповіді на додаткові питання, вказані в службовій записці ГЕ містяться в технічній документації (паспорті) на товар, що додана до пропозиції учасника. Проте інформація не була взята до уваги, а винесена в окреме уточнення службової записки.
- 2) Учасник надав запитовані виписки з ТУ виробника, шляхом завантаження їх у систему (Листи №767,768) (копії Виписок додаються). В повному обсязі ТУ не можуть бути надані Виробником, оскільки містять конфіденційну інформацію, яка не може бути розголошена публічно на електронному майданчику та бути в загальному доступі.

Стосовно інших зауважень, в тому числі «сальник MG25», який виділений як підстава для відмови – не ставилось.

Стосовно «класифікації Т6», на яку посилається Замовник як підстава для відмови, Учасником надіслана вимога Замовнику (в порядку допорогових закупівель) через електронний майданчик. Згідно даної вимоги зазначено, що «Відповідно до п.п.6.3.5, 6.3.6 СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013. Правила будови електроустановок. Пожежна безпека електроустановок. Інструкція (НАПБ В.01.056-2013/111), що ДІЄ на території УКРАЇНИ передбачено класи

електроустаткування II групи, що має вид ВИБУХОЗАХИСТУ. Тобто температурні класи електроустаткування, в т.ч.Т6 використовуються для вибухозахищеного обладнання. У технічних же вимогах Замовника (додаток 2 до документації) ВИМОГИ стосовно ВИБУХОЗАХИСТУ -ВІДСУТНІ.» Дана обставина свідчить в наявності істотної помилки в вимогах документації Замовника в частині її невідповідності Технічному рішенню.

З врахуванням Порядку здійснення допорогових закупівель (Інструкції №10) та затвердженої форми закупівлі учасник ТОВ «Теплолюкс Україна» не має змоги оскаржити Протокол відхилення пропозиції, а також надати технічне обґрунтування невідповідності. Учаснику дається лише можливість подачі вимоги до Замовника (Філії бурове управління «Укрбургаз»), яка взагалі, так як і інші характеристики пропозиції – не вивчається.

Вважаємо, що порушення Закону «Про публічні закупівлі» та проведення допорогової закупівлі з бюджетом, що перевищує дозволений, істотно порушує права всіх учасників процедури щодо оскарження дій Замовника в правовому полі, а також порушує та інтереси АТ «Укргазвидобування» в частині реалізації правильного технічного рішення.

Керуючись вищенаведеним, вважаємо істотні порушення, що вчинені Замовником такими, які не відповідають нормам та принципам встановленим та гарантованим державою для публічних закупівель.

Відповідно до п.9.2 Положення Про локальну конфліктну комісію АТ «Укргазвидобування» скарга може бути подана не пізніше **п'яти робочих днів** з моменту оприлюднення рішення Замовника, яке оскаржується.

Рішення Замовника, оформлене Протоколом відхилення пропозиції учасника процедури допорогової закупівлі №УБГ19Т-162 від 26.12.2019.

З урахуванням Розпоряджень КМУ №7-р від 10.01.2019 «Про перенесення робочих днів у 2019 році» та №995-р від 23.10.2019р. «Про перенесення робочих днів у 2020 році», а також неробочих днів учасника ТОВ «Теплолюкс Україна» на підставі Наказу №69-К від 23.12.2019р. та отримання відповіді Замовника на вимогу подану через електронний майданчик лише 09.01.2020 року, для запобігання нанесенню шкоди інтересам Замовника, а також виявленню та запобіганням порушень

ПРОШУ:

1. Прийняти скаргу до розгляду в порядку передбаченому для Скарг.
2. Зобов'язати Замовника прийняти рішення про відміну процедури закупівлі за наявності істотних порушень ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» та Інструкції №10 затвердженої Наказом ДП «Прозорро» від 19 березня 2019 «Про порядок проведення допорогових закупівель».
3. Розглянути скаргу та надати відповідь у встановлені законом строки.

Додатки:

- 1) Копія Листа БУ «Укрбургаз № 015/015-13054-1 від 11.12.2019 року зі службовою запискою;
- 2) Копія листа відповіді Вих. №205 від 12.12.2019р.
- 3) Копія виписок з ТУ Виробника (Вих. №767 та 768) від 13.12.2019)

- 4) Копія Наказу №69-К від 23.12.2019р.
- 5) Копія Протоколу про відхилення пропозиції Учасника.

Директор



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the official stamp.

Куцевіл І. І.

Акціонерне товариство
"Укргазвидобування"

Філія Бурове управління «Укрбургаз»
63304, Харківська обл., м.Красноград, вул. Полтавська, 86
Тел.: (057) 7-46-69. Факс: (057) 7-15-40

Joint stock company
"Ukrigasvydobuvannya"

Branch Drilling Division «Ukrburgas»
86 Poltavaska St., Krasnograd, Kharkiv region, Ukraine, 63304.
Tel.: +3805744-7-46-69. Fax: +3805744 7-15-40
OHSAS 18001:2010 ISO 9001:2009 ISO 14001:2006

№ 015- /015 - 13954 - 1

від « 11 » 12 2019 р.

Директору
ТОВ "Теплолюкс Україна"
Куцевіл І.І.

«Щодо надання інформації»

06.12.2019 року відбувся реверсивний аукціон УБГ19Т-162 на закупівлю **31320000-5 Електророзподільні кабелі (саморегулюючий термокабель в комплекті з муфтами).**

Найнижчу ціну **969 996,00,00** грн. з ПДВ запропонувало Ваше підприємство.


Згідно документації процедури закупівлі, для проведення кваліфікації учасника, Вам необхідно протягом 1-го робочого дня дозавантажити в систему документи, відповідно до зауваження головного механіка БУ «Укрбургаз», що прикладається в додатку.

Додаток : Службова записка ВГЕ №011/142 від 11.12.2019р.

Начальник ВЗМТР
БУ «Укрбургаз»



С.О. Новіков

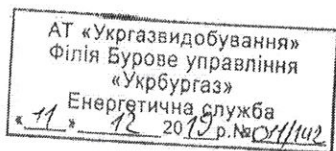

Начальнику відділу ЗМТР

Новікову С. О.

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Відділом головного енергетика розглянута пропозиція ТОВ "ТЕПЛОЛЮКС УКРАЇНА" за процедурою закупівлі №УБГ18(Т)-162 на відповідність Технічним критеріям кваліфікації на поставку Електророзподільних кабелів (саморегулюючий термокабель в комплекті з муфтами)

В результаті розгляду було встановлено:

Критерій	Оцінка	Обґрунтування
Надання підтвердження повноважень виробника або його офіційного представника	Відповідає	Учасником надано лист про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання договору поставки товару за підписом керівника
Надання підтвердження повноважень виробника або його офіційного представник	Відповідає	Учасником надано довідку про наявність в нього повноважень офіційного представника заводу виробника на території України та окремо надано копії сторінок дистриб'юторського договору з заводом виробником.
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору	Відповідає	Учасником надано довідку про виконання аналогічних договорів та листи відгуки від трьох різних Замовників.
Перебування учасника під дією санкцій	Відповідає	Учасником наданий заповнений опитувальник контрагента – юридичної особи.
МТР, що постачає Учасник, повинні відповідати вимогам АТ "УкрГазВидобування", обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання)	Не відповідає	1) У наданих учасником документах не зазначено відповідність термокабелю температурній класифікації – Т6 2) Згідно наданого учасником паспорту на термокабель незрозуміло як розраховується максимальна довжина електричного кола відповідно до температури та сили струму. 3) Не зазначено ступінь захисту оболонки (IP) до позиції набір для підключення гріючих кабелів в розподільчу коробку 4) Згідно документі, що надані по позиції набір для окінцювання електричних нагрівальних кабелів максимальна допустима температура не відповідає зазначеній в технічному завданні. Необхідно надати уточнення, або роз'яснення стосовно цього параметру.

Додаткова інформація

Висновок: пропозиція ТОВ "ТЕПЛОЛЮКС УКРАЇНА" не відповідає встановленим Технічним критеріям/технічним вимогам і якісним характеристикам до предмету закупівлі на поставку Електророзподільних кабелів (саморегулюючий термокабель в комплекті з муфтами).

Рекомендуємо здійснити дозаявит стосовно вищезазначених пунктів технічної кваліфікації.

Додатки:

Головний енергетик

БУ «Укрбургаз»

Д. В. Жданов



Вих. №205 від 12.12.19р

Начальнику ВЗМТР

БУ «Укрбургаз»

С. О. Новікову

«Щодо надання інформації»

Виходячи з Додатку 2 до Документації Тендерної закупівлі «Технічних вимог та якісних характеристик та основних умов, які будуть включені до Договору про закупівлю» надаємо уточнення стосовно наступних питань:

- 1) Питання *«У наданих учасником документах не зазначено відповідності термокабелю температурній класифікації- Т6»*

На підтвердження відповідності температурній класифікації Т6 надаємо заключення Виробника.

- 2) Питання: *«Згідно наданого учасником паспорту на термокабель незрозуміло як розраховується максимальна довжина електричного кола відповідно до температури та сили струму»*

Згідно технічних вимог передбачено номінальну вихідну потужність 29 -30Вт/м при +10° С та довжину електричного кола не менше 115м. Тому згідно технічних даних виробника при вказаних умовах максимальна довжина кабелю Freezstop S30U складає 145м. Дана довжина електричного кола декларується в Паспорті на виріб (Додаток 1 «Параметри кабелів нагрівальних для застосування на трубопроводах та резервуарах», стор.11).

При обчисленні максимальної довжини кола застосовано принцип залежності довжини від температури ввімкнення та номіналу автоматичного вимикача живлення при напрузі 230 В, 50Гц

Розрахунок максимальної довжини кола здійснюється на підставі випробувать, згідно листа Виробника.

- 3) Питання: *«Не зазначено ступінь захисту оболонки (IP) до позиції набір для підключення гріючих кабелів в розподільчу коробку.»*

На підтвердження ступеню захисту оболонки надаємо заключення Виробника.

Крім, того за забезпечення ступеню захисту (IP66) набору для підключення гріючих кабелів в розподільчу коробку відповідає сальник MG 25 (кабельний ввід). Дана позиція відповідає ступеню IP68, що підтверджується наданим паспортом.

4) **Питання:** «Згідно документів, що надані по позиції набір для окінцювання електричних нагрівальних кабелів максимальна допустима температура не відповідає зазначеній в технічному завданні. Необхідно надати уточнення, або роз'яснення стосовно цього параметру.»

Згідно п.3 Технічних вимог Додатку 2 до тендерної документації Максимальна допустима температура набору для окінцювання електричних нагрівальних кабелів складає +175°С.

Запропонований ТОВ «Теплолюкс Україна» комплект з'єднувальної та кінцевої муфти TKW, відповідно до наданого паспорту (п.1.3 «Специфікація комплекту TKW з застосуванням нагрівального кабелю»), має допустимий температурний робочий діапазон від -60 до +190° С, що відповідає запиту.

Додатки:

- 1) Лист № 759 від 11.12.2019р.
- 2) Лист № 758 від 11.12.2019р.

Директор



Куцевіл І. І.

Число № 767
от 13.12.2019г.

Директору ООО «Теплолюкс Украина»
Куцевил И.И.
От Исполнительного директора ООО ОКБ «Гамма»
Войналовича А.В.

Выписка из ТУ 27.32.13-008-39803459-2016

2.1.1. Типы комплектов - TKL, TKR, TKW, TKT/M, CP-6, CP-7, Stripfree, - отличаются набором комплектующих и типами нагревательных кабелей, с которыми они применяются. Выбор комплекта должен осуществляться в зависимости от типа используемого кабеля и указан в приложении 5 настоящих ТУ. Температурный режим работы комплекта указан в таблице 2 настоящих ТУ.

Таблица 2 – Температурный режим работы комплекта

Наименование комплекта	Температурный режим работы комплекта
TKR, TKT/M, TKL, CP-6	от -60°C до +125°C
TKW, CP-7, Stripfree	от -60°C до +190°C

Исполнительный директор ОГК ООО ОКБ «Гамма»



Войналович А.В.

Исл. № 768

от 13.12.2019г.

Директору ООО «Теплолюкс Украина»

Куцевил И.И.

От Исполнительного директора ООО ОКБ «Гамма»

Войналовича А.В.

Выписка из ТУ 27.32.13-004-39803459-2017

2.2 Марки и размеры, основные параметры кабелей

2.1.1 Марка и технические характеристики кабелей должны соответствовать данным, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Марки и технические характеристики кабелей.

Марка кабеля	Мощность на погонный метр длины в нормируемых условиях, Вт/м *	Номинальный размер, мм	Номинальное сечение жил, мм ²	Напряжение питания кабеля, В
Freezstop-15	15	10,5×6,1	0,56	~220-240 (~110-120 по заказу)
Freezstop-25	25	10,5×6,1	1,00	~220-240 (~110-120 по заказу)
Freezstop-25K Freezstop-30	25, 30	12,7×6,0	1,25	~220-240 (~110-120 по заказу)
Freezstop-S25K Freezstop-S30 Freezstop-S30U	25, 30	12,6×5,6	1,25	~220-240 (~110-120 по заказу)
Freezstop-S10	10	8,3×5,4 7,8×5,4	0,56 0,56	~220-240 (~110-120 по заказу)

* – Нормируемые условия в соответствии с п. 6.3.4, предельные отклонения в приложении 3.

Кабели должны автоматически изменять свое тепловыделение в ответ на изменение температуры окружающей среды.

Кабели могут быть отрезаны нужной длины без ущерба для своих технических характеристик.

2.4.3 Максимальная рабочая температура под напряжением и без напряжения, минимальная температура монтажа и напряжение питания кабелей указаны в таблице 3.


2.4.4 Стартовый ток кабелей должен соответствовать величине, указанной в приложении 2.

Таблица 3 – Технические характеристики кабелей нагревательных.

Марка кабеля	Максимальная рабочая температура, °С		Минимальная температура монтажа, °С	Минимальный радиус изгиба, мм
	под напряжением	без напряжения		
Freezstop-15	65	85	-30	35
Freezstop-25				
Freezstop-30	65	85	-50	
Freezstop-25К;				
Freezstop-S25К;				
Freezstop-S30				
Freezstop-S30U	65	85	-50	
Freezstop-S10				

Исполнительный директор ОГК ООО ОКБ «Гамма» _____

Вайналович А.В.

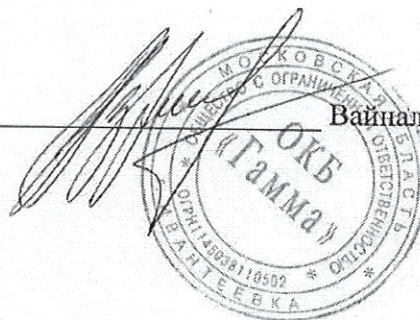

ТОВ "ТЕПЛОЛЮКС УКРАЇНА"

Україна, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15
тел./факс: (044) 499-11-22

НАКАЗ № 69 – К

З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також за масовим бажанням працівників отримати частину щорічної відпустки, встановити наступний графік роботи

м. Київ

23 грудня 2019 р.

НАКАЗУЮ:

1. 30 грудня 2019 року перенести на 28 грудня 2019 року.
2. 1 та 7 січня св`яткові та не робочі дні.
3. 31 грудня та 2, 3, 6, 8 січня не робочі дні у зв'язку з відпусткою працівників.
4. 3 9 січня працюємо у звичайному режимі.

Директор ТОВ «Теплолюкс Україна»

З наказом ознайомлені:

Головний бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

Керівник напрямку архітектурного

Та промислового обігріву

Менеджер з продажу

Менеджер з продажу

Менеджер з продажу



Куцевіл І. І.

Матюшко А.А.

Керницька С.М.

Бідашко М.В.

Компанієць О.В.

Гніденко С. П.

Загреба М. Г.

Ігнатов О. П.

ПРОТОКОЛ
відхилення пропозиції Учасника процедури допорогової закупівлі
№ УБГ19Т-162 26.12.2019 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: Бурове управління "Укрбургаз" АТ "Укргазвидобування"

1.2. Місцезнаходження: Харківська обл., м. Красноград, вул. Полтавська, 86, 63304 .

2. Інформація про предмет закупівлі

31320000-5 Електророзподільні кабелі (саморегулюючий термокабель в комплекті з муфтами)

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованих на оголошення № УБГ19Т-162 від 21.11.2019 р.

4. Розглядали:

Зведений висновок щодо результатів аналізу пропозиції Учасника процедури закупівлі № 1993/015 від 19.12.2019, службову записку відділу головного енергетика № 011/148 від 19.12.2019 р., згідно яких пропозиція ТОВ "Теплолюкс Україна" не відповідає наступним кваліфікаційним вимогам:

МТР, що постачає Учасник, повинні відповідати вимогам "Укргазвидобування", обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання, а саме: Учасником на підтвердження якості товару надано листи з посиланням на ТУ. Самі ТУ чи виписок з них Замовник не отримав, тому не має змоги перевірити відповідність термокабелю термпературній класифікації Т6 та ступень захисту. Згідно цінової пропозиції Учасником замість набору для окінцювання електричних нагрівальних кабелів пропонує сальник МG25, що суперечить вимогам документації процедури закупівлі.

5. Вирішили:

1. Відхилити пропозицію Учасника ТОВ "Теплолюкс Україна" відповідно до п. 4.5.1 Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» під час закупівлі товарів робіт та послуг, затвердженого рішенням Правління від 18.01.2019 р. № 371 введеного в дію з 18.02.2019 р. наказом Товариства від 18.02.2019 р. № 116, оскільки запропонований предмет закупівлі не відповідає технічним та якісним характеристикам, встановленим Замовником документацією процедури закупівлі.

2. Розглянути наступного учасника з найнижчою ціною відповідно до п. 1.14 Додатку 3 Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» під час закупівлі товарів робіт та послуг, затвердженого рішенням Правління від 18.01.2019 р. № 371 введеного в дію з 18.02.2019 р. наказом Товариства від 18.02.2019 р. № 116.

3. Відділу організації закупівель в установленому порядку оприлюднити дану інформацію.

6. Члени комітету:

Голосували за " _____ " проти " _____ " утримався " _____ "

_____ Михайлюк І.В. _____ Кашко О.П.

_____ Мартин В.Є. _____ Медведєв Ю.Г.

_____ Крючков І.М. _____ Слюсарчук М.М.

Голова Тендерного комітету _____ Бойко С.П.

Заступник Голови Тендерного комітету _____ Андрющенко І.М.

Заступник секретаря Тендерного комітету _____ Бороденко О.В.